


# Внимание! Несчастный случай на производстве

17.04.2023 филиал «Энергосбыт» РУП «Гомельэнерго» инженер-электроник по ремонту приборов учета электроэнергии

При осмотре 3-х фазного электрического счетчика потерпевший, решил включить светильник местного освещения, смонтированный на столе над рабочей зоной, но светильник не включался. Потерпевший решил, что не исправна кнопка включения/выключения светильника, с этой целью он снял светильник и кнопку включения/выключения и приступил к ремонту кнопки. При выполнении работы по ремонту кнопки выключателя светильника, потерпевший получил проникающую рану глазного яблока с металлическим инородным телом, вколоченным в роговицу. Травма тяжелой степени.

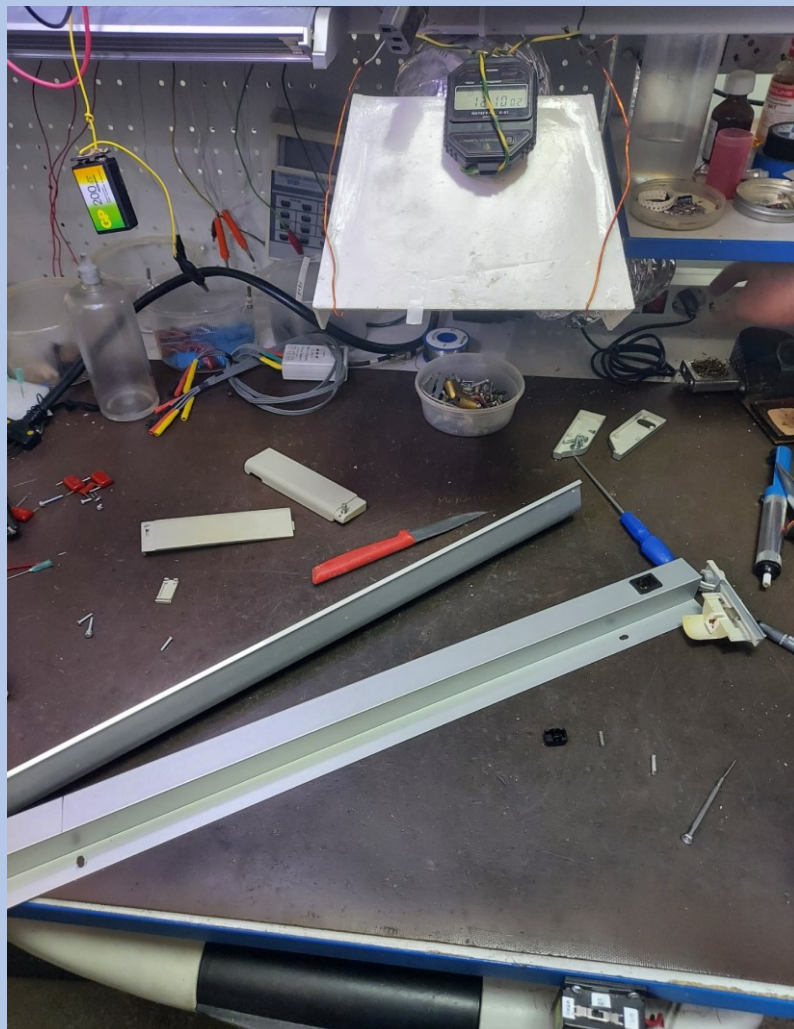

Почему произошёл НС

непредсказуемый вылет части металлической пружинки

Мероприятия по профилактике травматизма

запрещено персоналу выполнение любых не порученных работ;  
проведена разъяснительная работа с персоналом, о необходимости сообщения непосредственному руководителю о любых неисправностях оборудования либо иных нештатных ситуациях.